

EA1442

Kontaktronowy czujnik drzwiowy



W celu zapewnienia bezpieczeństwa centrum przetwarzania danych firma ATEN oferuje kontaktronowe czujniki drzwiowe, które współpracują z modułami zasilającymi PDU i umożliwiają monitorowanie dostępu do urządzeń w stelażu, powiadamiając użytkownika o każdym otwarciu drzwi do stelaża. Możliwe jest monitorowanie różnych warunków i uruchamianie alarmów o przekroczeniu minimalnych/maksymalnych wartości nastaw określonych parametrów.

* Czujniki są opcjonalne — możliwe jest używanie modułów PDU ATEN bez czujników drzwiowych. Jeśli jednak wymagane jest całkowite zarządzanie bezpieczeństwem centrum przetwarzania danych i pełne wykorzystanie rozwiązań ATEN, stosowanie czujników w instalacji jest konieczne.

**Obsługiwane są wyłącznie serie PE7/PE8/PE9


Funkcje

- Kontaktronowy czujnik drzwiowy umożliwia monitorowanie dostępu do urządzenia stelażowego wyposażonego w drzwi – powiadamiając użytkowników o otwarciu drzwi
- Wysoka czułość
- Łatwa obsługa

Specyfikacje

Przełączniki	
Napięcie przełączania (maks.)	70 V AC/DC
Prąd przełączania	50 mA
Moc łączeniowa (maks.)	1 W
Początkowa rezystancja styków	0,2 oma (maks.)
Obciążalność prądowa (maks.)	100 mA
Napięcie przebicia	150 V DC
Rezystancja izolacji	100 megaomów (min.)
Cykl przełączania	5 x 10 ⁷ przy 12 V, 50 mA
Szczelina odczytu	16 mm (min.)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	-20°C–60°C
Wilgotność	80°C 95% wilgotności wzgl.

Diagram

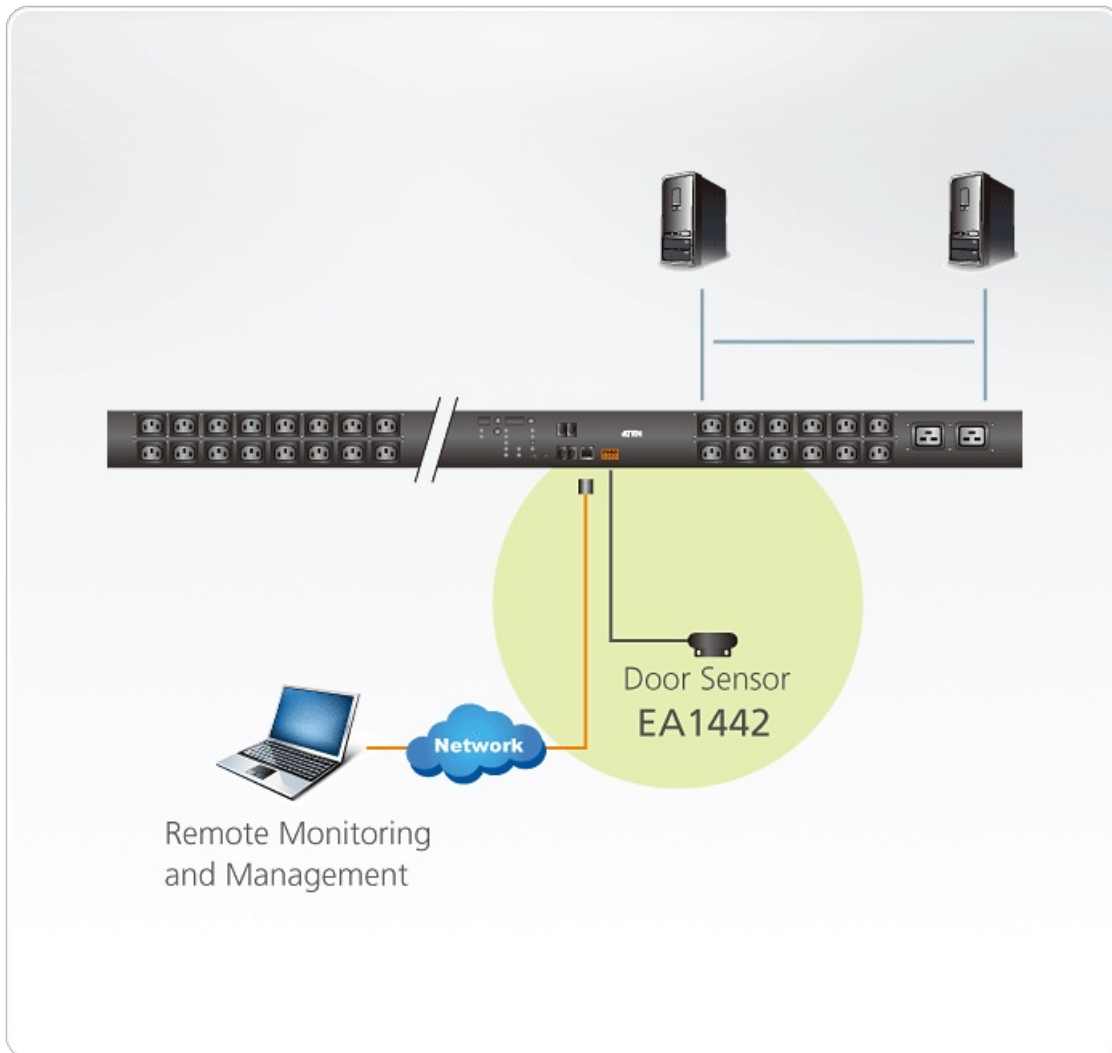

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.